

USO DELLA GUIDA RAPIDA

- Garantisce un impiego sicuro del convertitore di corrente per azionamenti KEB.
- Fornisce indicazioni in merito a operatività, montaggio e installazione.
- È conservato per un utilizzo futuro presso il convertitore di corrente per azionamenti.
- Non** va a sostituire il manuale d'uso elettronico.

Le presenti istruzioni sono destinate esclusivamente a personale elettrico specializzato. Il personale elettrico specializzato ai sensi delle presenti istruzioni deve possedere le seguenti qualifiche:

- conoscenza e comprensione delle avvertenze per la sicurezza.
- Abilità nel posizionamento e montaggio.
- Comprensione del funzionamento del dispositivo nella macchina in cui è impiegato.
- Riconoscimento di rischi e pericoli della tecnologia di azionamento elettrico.
- Conoscenza della norma *IEC 60364-5-54*.
- Conoscenza delle norme antinfortunistiche nazionali

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

▲ PERICOLO Utilizzo da parte di personale non autorizzato!



Pericolo di morte per scossa elettrica e malfunzionamenti!

- La modifica o riparazione è consentita solo a personale specialistico autorizzato da KEB.

AVVISO

Riferimento a documentazione ulteriore

Rischi e pericoli dovuti a impreparazione

- Aprire la homepage KEB all'indirizzo *www.keb.de*.
- Immettendo il numero del materiale nel campo di ricerca, si ottengono le parti corrispondenti del manuale d'uso.
- Leggere attentamente il manuale d'uso!
- Osservare le avvertenze per l'uso e la sicurezza!
- Per qualsiasi domanda, rivolgersi a *service@keb.de!*

TRASPORTO

Il trasporto deve essere effettuato da persone qualificate rispettando le seguenti avvertenze.

▲ ATTENZIONE Bordi con peso elevato dovuto alla costruzione!

Schiacciamenti e contusioni!

- Non camminare sotto carichi sospesi.
- Indossare scarpe antinfortunistiche.
- Assicurare adeguatamente i convertitori di corrente per azionamenti in caso di impiego di sollevatori.

AVVISO

In caso di danni dovuti al trasporto

- Controllare il dispositivo al momento dell'accettazione verificando la presenza di eventuali danni da trasporto, come deformazioni o componenti allentati.
- In caso di danno, contattare tempestivamente il trasportatore.
- Non mettere in funzione il dispositivo in caso di danni dovuti al trasporto!

STOCCAGGIO

Non stoccare il convertitore di corrente per azionamenti

- vicino a liquidi o gas aggressivi e/o conduttivi.
- in luoghi con esposizione diretta ai raggi solari.
- violando le condizioni ambientali indicate.

DISIMBALLAGGIO E VERIFICA

- Fare attenzione a non piegare componenti e/o a non modificare le distanze d'isolamento.
- In caso di difetti meccanici, è vietato mettere in funzione il dispositivo, perché non sarà più garantito il rispetto delle norme applicate.



Qualora un convertitore di corrente per azionamenti con condensatori elettrolitici nel circuito intermedio a tensione continua non sia stato in funzione per oltre un anno, è necessario predisporre i condensatori. Vedere *www.keb.de/nc/search* usando il termine di ricerca *"electrolytic capacitors"* (Condensatori elettrolitici).

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO



I convertitori di corrente per azionamenti contengono componenti a rischio elettrostatico.

- Evitare il contatto.
- Indossare abbigliamento protettivo antistatico ESD.

- Impedire che umidità o vapore penetrino nel dispositivo. Montare il convertitore di corrente per azionamenti secondo il tipo di protezione richiesto.
- Durante il montaggio e il cablaggio, prestare attenzione che eventuali minuterie (trucioli di foratura, viti, ecc.) non penetrino nel dispositivo. Ciò vale anche per componenti meccanici che potrebbero perdere minuterie durante il funzionamento.
- Il dispositivo è destinato all'uso all'interno di un ambiente con un grado di inquinamento 2.
- Temperatura ambiente massima 45°C.
- Pressione massima per convertitori di corrente per azionamenti raffreddati a liquido 10 bar (145 psi) con +5...+40°C.
- UL/CSA: per le versioni a innesto, il componente esterno corrisponde a "NEMA Type 1".
- UL/CSA: per l'allacciamento conforme a UL, per tutti i collegamenti di potenza, utilizzare esclusivamente linee in rame a 75°C!
- CSA: per le installazioni a norma Canadian National Standard C22.2 N. 274-13 Categoria di sovratensione III.

DIMENSIONI

Posizionamento	Distanze minime	Dimensione	Distanza in mm
		A	150
		B	100
		C	30
		D	0
		X ¹⁾	50

1) Distanza dagli elementi di comando predisposti nella porta del quadro elettrico.

INSTALLAZIONE/ALLACCIAMENTO ELETTRICO

▲ PERICOLO Tensione elettrica in corrispondenza di morsetti e nel dispositivo!

Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Non lavorare mai sul dispositivo aperto sotto tensione né toccare parti esposte.
- Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, staccare la tensione di alimentazione e bloccarla per impedire la riaccensione.
- Attendere l'arresto dell'azionamento, affinché non venga creata eventuale energia di generazione.
- Attendere il tempo di scarica del condensatore (5 minuti), eventualmente misurare la tensione in CC sui morsetti.
- Se è richiesta protezione per le persone, installare dispositivi di protezione idonei per convertitori di correnti per azionamenti.
- Non bypassare mai i dispositivi di protezione a monte, nemmeno a scopo di prova.
- Allacciare conduttori di protezione a norma al convertitore di corrente per azionamenti e al motore.
- Corrente di dispersione superiore a 3,5 mA: la sezione minima del conduttore di messa a terra deve essere conforme alle disposizioni locali in materia di sicurezza per conduttori di messa a terra dedicati ad attrezzature con un'elevata corrente di dispersione.
- Montare tutte le carterature e i dispositivi di protezione richiesti per il funzionamento.
- Corrente di guasto: questo prodotto può generare corrente continua nel conduttore di messa a terra. Nel caso in cui venga utilizzato, per un contatto diretto o indiretto, un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto (RCD) o un dispositivo di monitoraggio di correnti di guasto (RCM), è consentito impiegare dal lato corrente di alimentazione del prodotto esclusivamente un RCD o RCM del tipo B.

Per un funzionamento sicuro e privo d'inconvenienti, osservare le seguenti avvertenze:

- Verificare la stabilità in sede degli attacchi del dispositivo per minimizzare resistenze di contatto e formazione di scintille.
- È consentito allacciare i convertitori di corrente per azionamenti solo a reti simmetriche con una tensione tra fase (L1, L2, L3) e conduttore neutro/terra (N/PE) di massimo 300 V, USA UL: 480/277 V. Per reti di alimentazione con tensioni superiori, è necessario collegare a monte un adeguato trasformatore di isolamento. In caso di mancata osservanza, il controllo non sarà più considerato un "circuito elettrico PELV".
- È compito del montatore d'impianti o macchine assicurare il soddisfacimento dei requisiti della norma EN in caso di presenza o di cablaggio ex novo di un circuito elettrico dotato di isolamento sicuro.
- Nei convertitori di corrente per azionamenti senza isolamento sicuro dal circuito di alimentazione (a norma *EN 61800-5-1*), è necessario includere altre misure di protezione per tutti i cavi di controllo (ad es., doppio isolamento o schermatura, messa a terra e isolamento).
- Per gli impianti che richiedano dispositivi di monitoraggio o protezione supplementari, in seguito alle disposizioni sulla sicurezza, e che siano integrati nel convertitore di corrente per azionamenti, osservare le avvertenze tecniche relative al funzionamento con tali dispositivi.

PROTEZIONE DELLA RETE

AVVISO Importante:

UL/CSA Branch Circuit Protection

COMBIVERT Dimensioni dispositivo	Tensione di ingresso		Dimensione max. del fusibile		Modulo di sicurezza		
	IEC	UL	IEC „gG“	UL „J,CC, RK5“ ¹⁾			
07G6 A	AC 1ph 230V	AC 1ph 200-230V	20A	15A	Eaton PKZM0 (1) 16-E 480Y/277V, 2.0 Hp		
09G6 A				20A	Eaton PKZM0 (1) 20-E 480Y/277V, 3.0 Hp		
07G6 A	AC 3ph 400V	AC 3ph 480V	16A	6A	Eaton PKZM0 (1) 6.3-E 480Y/277V, 3.0 Hp		
09G6 A				10A	Eaton PKZM0 (1) 10-E 480Y/277V, 7.5 Hp		
10G6 A				20A	15A	Eaton PKZM0(1) 16-E 480Y/277V, 10.0 Hp	
12G6 B				25A	20A	Eaton PKZM0(1) 25-E 480Y/277V, 15.0 Hp	
13G6 B				35A	40A	25A	Eaton PKZM0(1) 32-E 480Y/277V, 20.0 Hp
13G6 C							
14G6 C	80A	90A	80A	50A	—		
15G6 C				60A	—		
16G6 E				70A	—		
17G6 E				90A	—		

¹⁾ Le informazioni sui produttori di fusibili omologati UL sono disponibili nel manuale di istruzioni del drive.

CABLAGGIO

Allacciamento di rete monofase (L1, N)	Allacciamento di rete trifase (L1, L2, L3)

1: Tensione di rete	3: Relè di protezione	5: COMBIVERT
2: Fusibile di rete	4: Induttore di rete (opzione)	

Allacciamento DC	Allacciamento resistenza frenante

1: U _{dc} 480...746V ±0%	2: fusibile DC	3: COMBIVERT	4: resistenza frenante
5: Limitazione esterna della corrente di spunto (solo per la carcassa E)		6: In alternativa +/- per la carcassa E	
7: Solo resistenze di frenatura a sicurezza intrinseca		8: Tempo di accensione max. 50% / durata di attivazione 120 s	

Allacciamento motore con monitoraggio della temperatura	Allacciamento freni		
1: COMBIVERT	2: Motore trifase	3: Rilevamento temperatura	4: Freni

Controllo alimentazione a 24 V	Allacciamento controllo
	L'allacciamento del controllo dipende dalla programmazione del produttore della macchina. Consultare la documentazione relativa alla macchina. La protezione da sovracorrente è necessaria per il controllo!
1: COMBIVERT	2: Alimentazione a 24 V

N. da tabella 2	Morsetto(i)				
	X1A	X1B	X1C	PE	
Alloggiamento	L1, L2, L3, N	U, V, W	+, -, ++, --, R (PB)	tutti i PIN	⊕
G6 A	3	3	3	1	7
G6 B	4	4	4		7
G6 C	5	5	5	2	7
G6 E	6	6	6	1	8

Tabella 1: Assegnazione dei morsetti agli appositi numeri

N. da tabella 1	Tipo di fissaggio	Sezione del cavo ammessa		Momento torcente	
		mm² con guaina terminale	AWG senza guaina terminale	Nm	lb inch
1	Parte del connettore	0,25...1,5 ¹⁾	30...14	0,22...0,25	2
2	Connettore	0,25...1	24...16	—	—
3	Parte del connettore	0,25...2,5	24...14	0,5...0,6	5...6
4	Parte del connettore	0,25...6	24...10	0,5...0,8	7
5	Morsetto filettato	2,5...10	20...8	1,2...1,5	12
6	Morsetto filettato	1,5...16	16...4	2,4...4	26
7	Vite M4 per capocorda	—	—	1,3	11
8	Perno M6 per capocorda	—	—	4,5	40

Tabella 2: Assegnazione del numero del morsetto alla sezione e alla coppia di serraggio

- È compito del produttore della macchina dimensionare le sezioni di cavi e fusibili in funzione del cablaggio. I valori minimi/massimi indicati devono essere rispettivamente sufficienti/non superati.

¹⁾ Malfunzionamenti dovuti a collegamenti allentati dei cavi e terminali troppo corti!

- Utilizzare guaina terminali secondo la *Tabella 3 „Guaina terminali e lunghezze“*.
- Guaina terminali e lunghezze di isolamento *Tabella 3 „Guaina terminali e lunghezze“*.

Sezione	Guaina terminale	Lunghezza guaina metallica	Lunghezza isolamento
0,50 mm²	con colletto in plastica (DIN 46228-4)	10 kA	12 mm
0,75 mm²		12 mm	14 mm
1,00 mm²		12 mm	15 mm
1,50 mm²	senza colletto in plastica (DIN 46228-1)	10 kA	10 kA
0,14...1,5 mm² mono-cavo o a cavo sottile	senza guaina terminale	—	10...15 mm

Tabella 3: Guaina terminali e lunghezze di isolamento

MESSA IN SERVIZIO E FUNZIONAMENTO

▲ AVVERTIMENTO



La funzionalità del convertitore di corrente per azionamenti è conforme a quella del produttore della macchina!

Rischi dovuti a comportamento indesiderato dell'azionamento!

- La documentazione del produttore della macchina è necessaria per la messa in servizio e funzionamento del prodotto.
- In particolare alla prima messa in servizio o sostituzione del convertitore di corrente per azionamenti, verificare che la parametrizzazione sia adatta all'applicazione.
- È vietata la messa in servizio (vale a dire, l'inizio dell'utilizzo conforme alla destinazione d'uso) finché non sia stato appurato che la macchina è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine; rispettare la norma *EN 60204-1*.

FS



Per i dispositivi dotati di logo FS sulla targhetta, osservare il relativo manuale per la sicurezza di KEB!

Nella valutazione UL sono stati definiti solamente gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica e al rischio di incendio. Gli aspetti relativi alla sicurezza funzionale non sono stati valutati.

Vedere *www.keb.de/nc/search* usando il termine di ricerca *"safety manual"* (Manuale per la sicurezza).

▲ AVVERTIMENTO



Innesco di dispositivi di protezione da sovracorrente

Rischio di incendio o scossa elettrica!

- L'innescio di un dispositivo di protezione da sovracorrente indica un sovraccarico oppure un cortocircuito. L'attivazione di un RCD indica una corrente di guasto.
- Per ridurre il rischio di incendio o di una scossa elettrica, è necessario controllare i componenti sotto tensione e gli altri elementi del regolatore, sostituendoli in caso siano danneggiati.
- Nel caso un relè di sovraccarico presenti contatti bruciati, è necessario sostituire il relè completo.

MANUTENZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

▲ PERICOLO



In caso di sostituzione, riparazione e modifiche da parte di persone non autorizzate!

Errori di funzionamento imprevedibili!

- Il funzionamento del convertitore dipende dalla sua parametrizzazione. Non eseguire mai sostituzioni senza conoscere l'applicazione.
- La modifica o riparazione è consentita solo a personale autorizzato da KEB Automation KG.
- Utilizzare solo ricambi originali del costruttore.

I seguenti interventi di manutenzione devono essere eseguiti in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno, da personale autorizzato e addestrato.

- Ripulire il convertitore per azionamenti elettrici da sporcizia e accumuli di polvere. Facendo particolare attenzione alle alette di raffreddamento e alle griglie di protezione delle ventole.
- Verificare il funzionamento delle ventole del convertitore per azionamenti elettrici. Sostituire le ventole in caso di vibrazioni o stridii udibili.
- Su convertitori di corrente per azionamenti con raffreddamento a liquido, eseguire un'ispezione visiva per verificare l'ermeticità e la corrosione del circuito di raffreddamento.
- In caso di anomalie di funzionamento, rumori o odori insoliti, informare la persona a ciò competente!
- In caso di errore, rivolgersi al costruttore della macchina: solo questi conosce la parametrizzazione del convertitore di corrente per azionamenti impiegato e può fornire un adeguato dispositivo in sostituzione o ordinare la manutenzione straordinaria.


SMALTIMENTO

- Per lo smaltimento professionale, seguire le istruzioni inserite nel manuale.

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO

ALLOGGIAMENTO A

Carcassa A nella versione standard

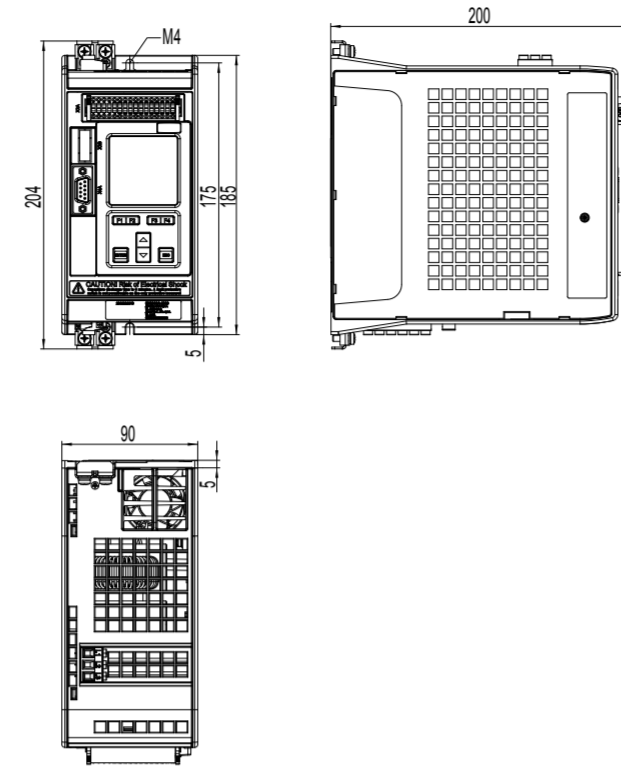


Dimensioni in mm

Peso: 1,3kg

ALLOGGIAMENTO C

Carcassa C nella versione standard

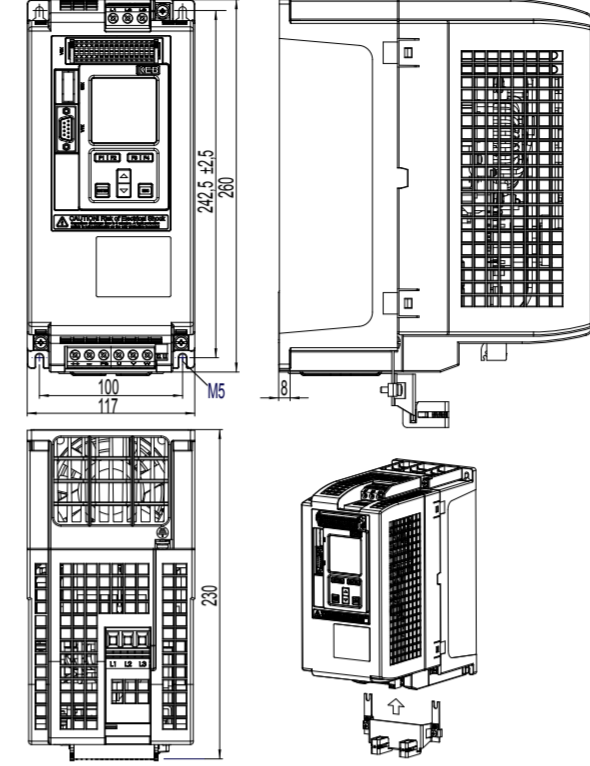


Dimensioni in mm

Peso: 4,6kg

ALLOGGIAMENTO E

Carcassa E nella versione standard

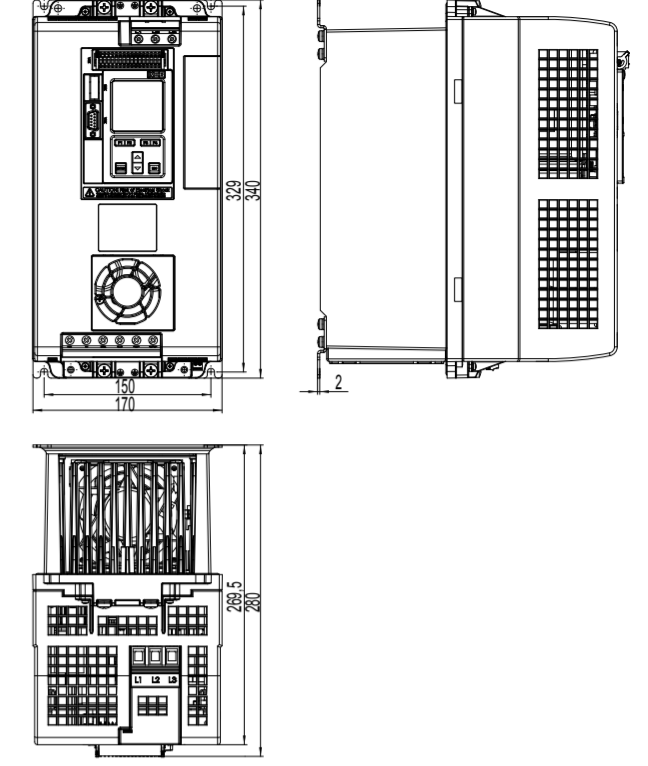


Dimensioni in mm

Peso: 11,3kg

ALLOGGIAMENTO B


Carcassa B nella versione standard

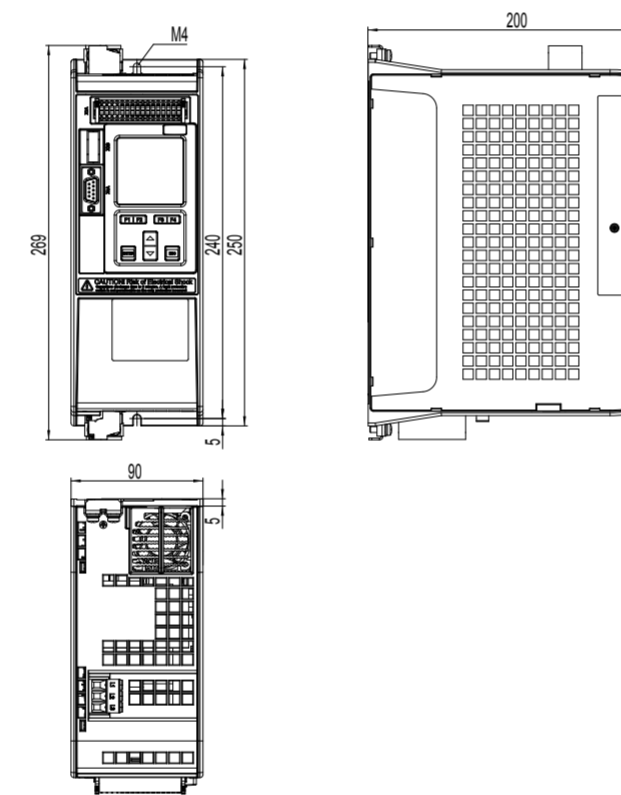

Dimensioni in mm

Peso: 2,3kg


Carcassa C nella versione Flat rear

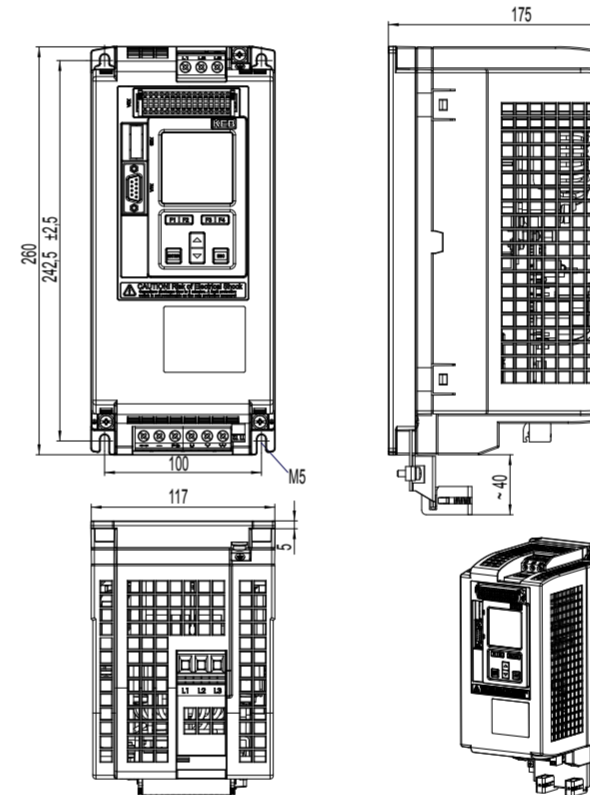

Dimensioni in mm

Peso: 3,9kg

Carcassa E nella versione Flat rear

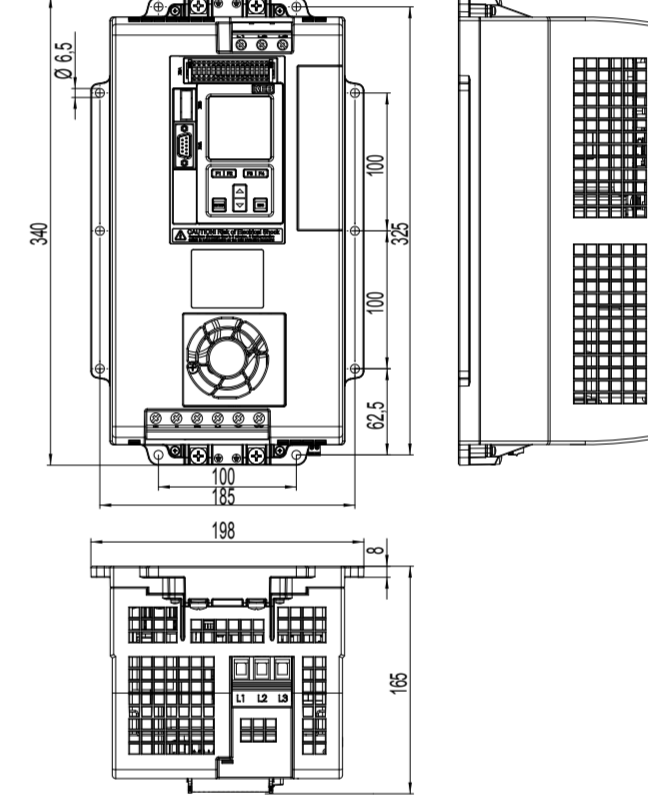

Dimensioni in mm

Peso: 8,3kg

CONFORMITÀ UL

AVVISO Certificazione UL

Solo i dispositivi dotati di logo UL apposto sulla targhetta sono certificati.

Per la conformità a norma UL e l'impiego sul mercato nordamericano e canadese, attenersi in ogni caso alle seguenti avvertenze supplementari (testo originale in inglese):

Branch circuit protection

- ▶ Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
- ▶ Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes".
- ▶ CSA: For Canada: Branch circuit protection must be provided in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I.

▲ WARNING ▶ THE OPENING OF THE BRANCH-CIRCUIT PROTECTIVE DEVICE MAY BE AN INDICATION THAT A FAULT CURRENT HAS BEEN INTERRUPTED. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CURRENT-CARRYING PARTS AND OTHER COMPONENTS OF THE CONTROLLER SHOULD BE EXAMINED AND REPLACED IF DAMAGED. IF BURNOUT OF THE CURRENT ELEMENT OF AN OVERLOAD RELAY OCCURS, THE COMPLETE OVERLOAD RELAY MUST BE REPLACED.

▲ AVERTISSEMENT ▶ LE DÉCLENCHEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION DU CIRCUIT DE DÉRIVATION PEUT ÊTRE DÙ À UNE COUPURE QUI RÉSULTE D'UN COURANT DE DÉFAUT. POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXAMINER LES PIÈCES PORTEUSES DE COURANT ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU CONTRÔLEUR ET LES REMPLACER S'ILS SONT ENDOMMAGÉS. EN CAS DE GRILLAGE DE L'ÉLÉMENT TRAVERSÉ PAR LE COURANT DANS UN RELAIS DE SURCHARGE, LE RELAIS TOUT ENTIER DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

Grounding system

- ▶ Only for use in non-corner grounded type WYE source not exceeding 277V phase to ground.

Le dimensioni dell'alloggiamento relativi a ulteriori varianti del modello si possono reperire nel manuale d'uso delle corrispondenti versioni dell'alloggiamento.

		www.keb.de/nc/search
BG	Други налични езици.	
CN	其他语言可用。	
CZ	Jiné jazyky k dispozici.	
DK	Andre sprog til rådighed.	
DE	Weitere Sprachen verfügbar.	
EN	Other languages available.	
EE	Muud keeled on saadaval.	
ES	Otros idiomas disponibles.	
FI	Muut kielet saatavilla.	
FR	Autres langues disponibles.	
GR	Άλλες διαθέσιμες γλώσσες.	
IE	Teangacha eile ar fáil.	
IT	Altre lingue disponibili.	
JP	他の言語も利用できます。	
KR	다른 언어도 사용할 수 있습니다.	

		www.keb.de/nc/search
HR	Ostali dostupni jezici.	
HU	Más elérhető nyelvek.	
LV	Citas pieejamās valodas.	
LT	Kitos kalbos.	
MT	Lingwi oħra disponibbli.	
NL	Anderen talen beschikbaar.	
PL	Inne dostępne języki.	
PT	Outros idiomas disponíveis.	
RO	Alte limbi disponibile.	
RU	Доступны другие языки.	
SE	Andra språk finns tillgängliga.	
SK	Iné jazyky sú k dispozícii.	
SI	Drugi jeziki so na voljo.	
TR	Mevcut diğer diller.	



COMBIVERT G6

GUIDA RAPIDA

Traduzione delle istruzioni originali
Serie G6 Alloggiamento A-E
Dokument 20162226 ITA 01
Mat.Nr. 00G6N1M-0000

